



电弧故障保护器上图图例

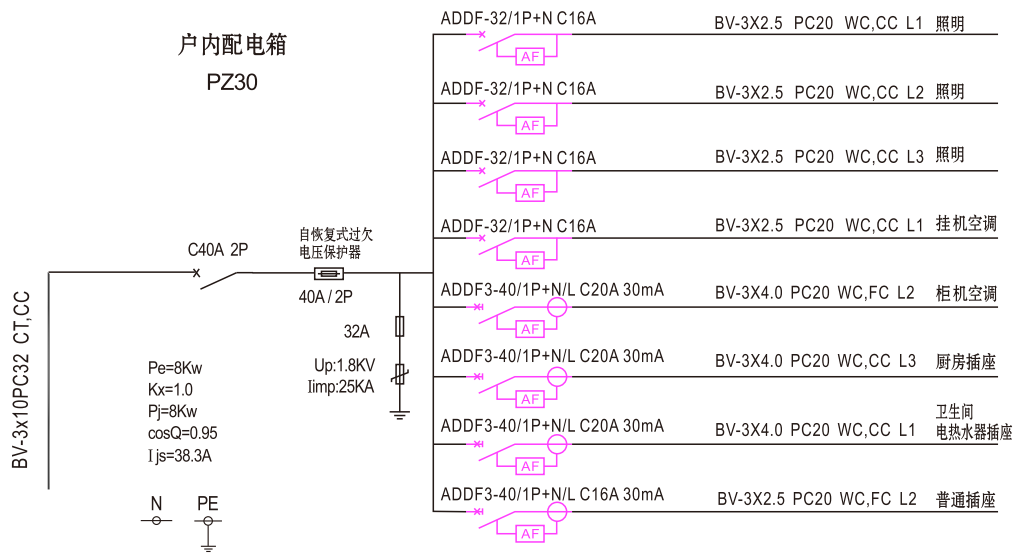

故障电弧探测器上图图例

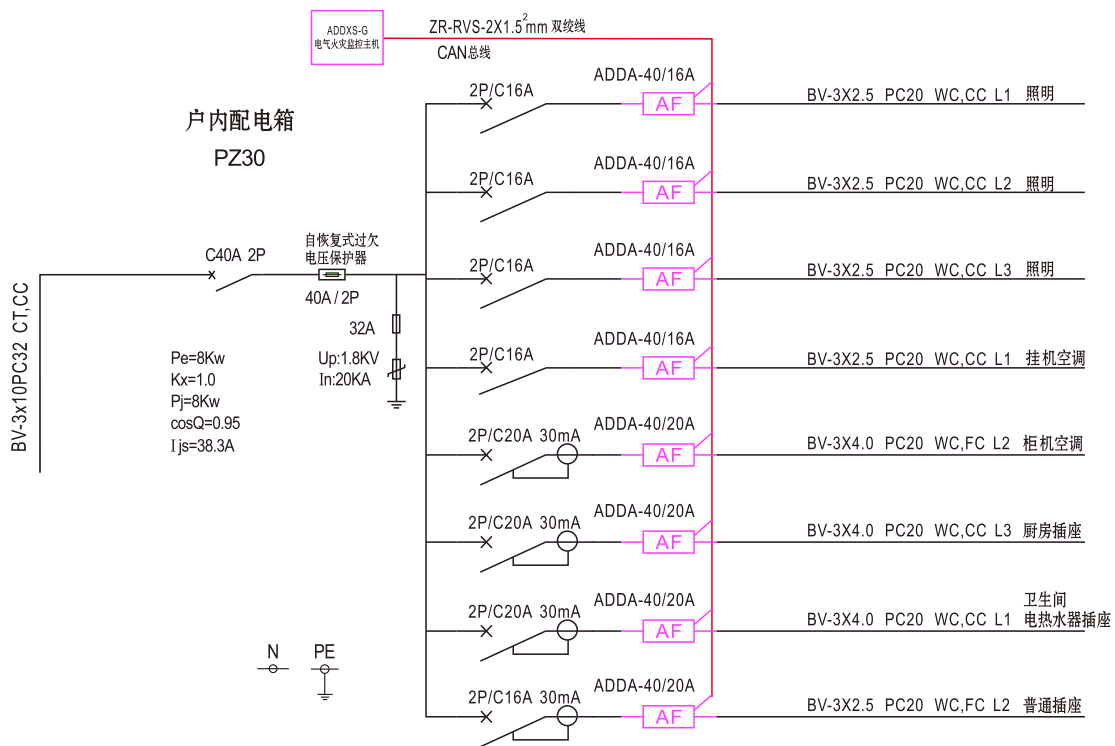

图形符号: 电弧故障保护器 电弧故障保护器(带漏电) 故障电弧探测器

设计与安装依据:

- (1) 民用建筑电气设计标准GB51348-2019
- (2) 建筑电气防火设计标准DB32/T 3698-2019
- (3) 电气火灾监控系统设计,施工及验收规范DB37/T2863-2016
- (4) 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013
- (5) 文物督发[2017]3号《关于加强文物建筑电气防火工作的通知》附件关于《文物建筑电气防火导则(试行)》规定:每个单独设计的照明回路应设置故障电弧探测器。